


ברז כיבוי 3" מאוגן לפי ת"י 448
 Zf-40-2x3"x6", Zf-39-2x3"x4" או ש"ע



*יש להקפיד על רום מתקן השבירה ביחס לרום המדרכה

פרט ביצוע הידרנט כפול\בודד	שם תכנית		
1589-13-05	מס' תכנית	ללא קנ"מ	תאריך 12.2025

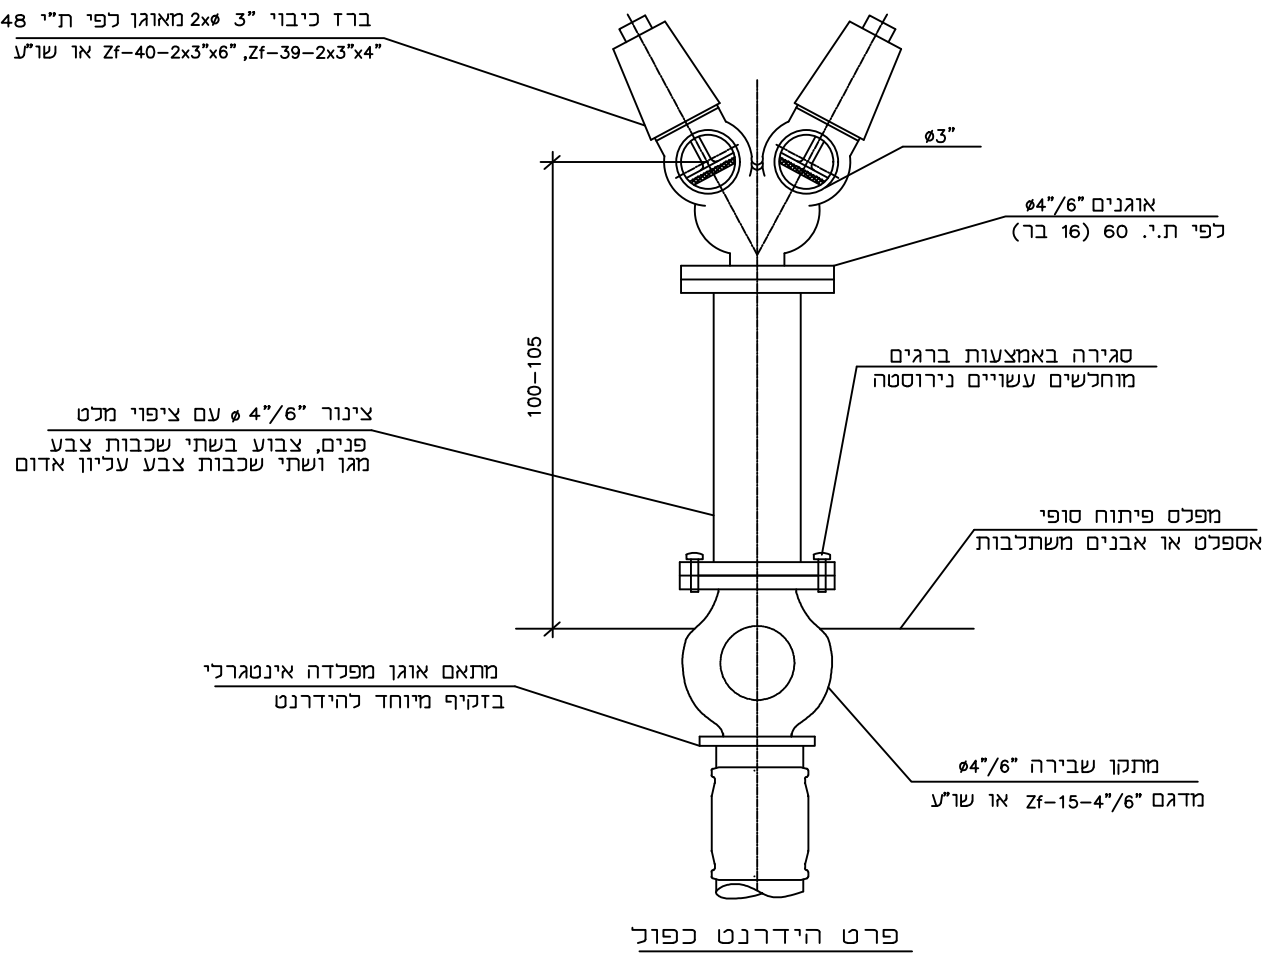